


MOBAIR®

2020

ventilatsiooniseade

~~dB(A)~~

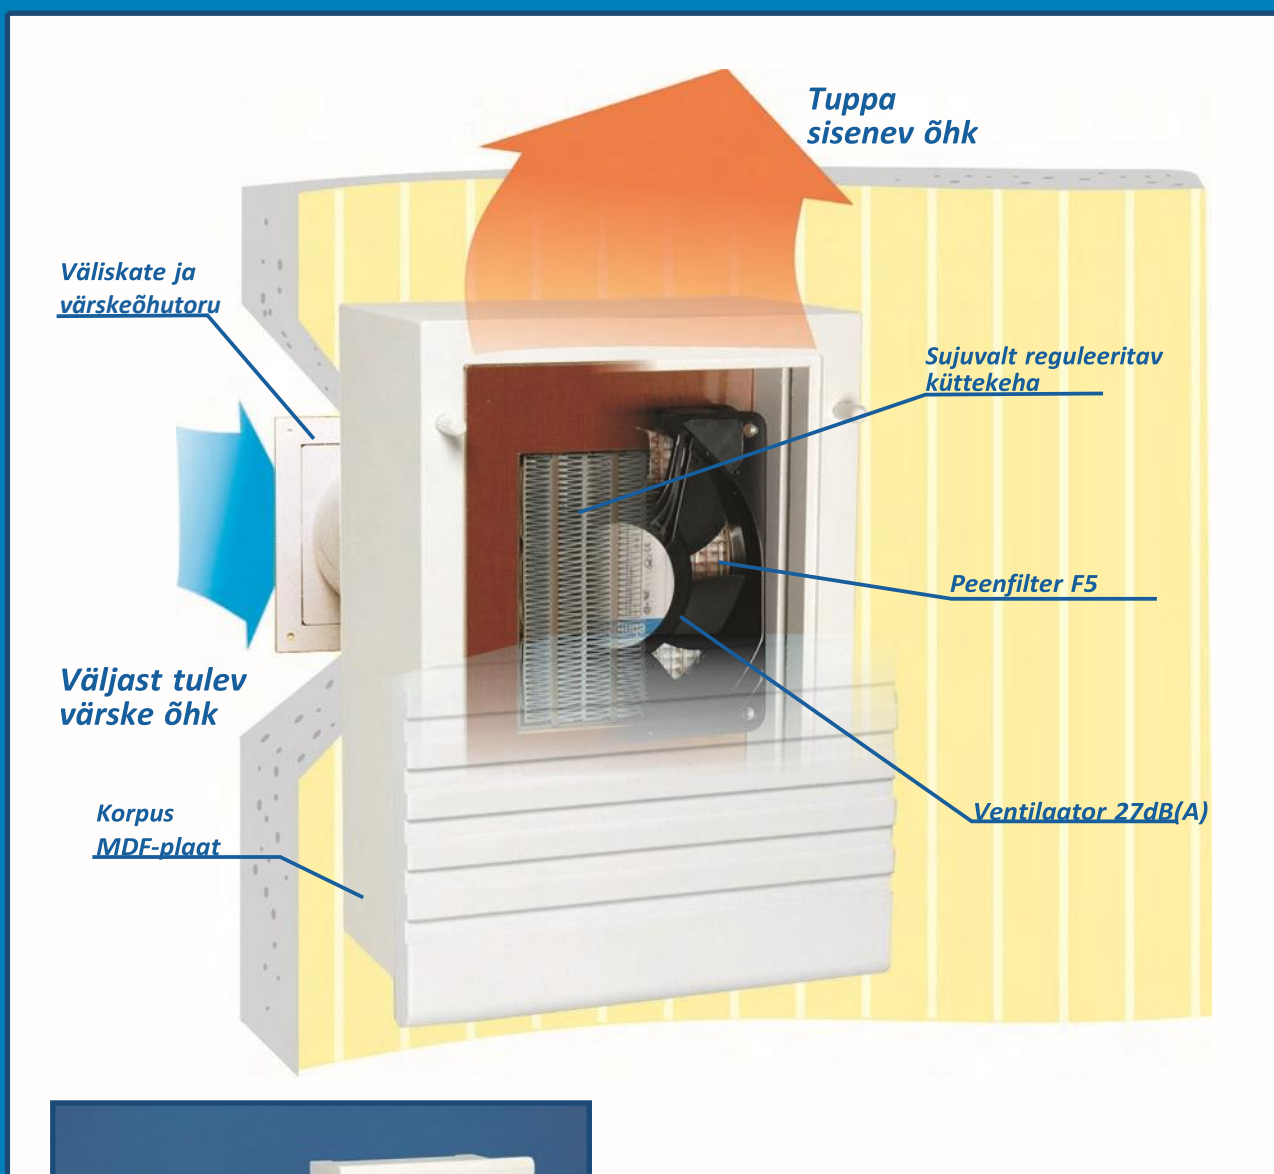

Renoveerimiseks!

- korterid
- majutushooned
- bürood




Kui toru ja väliskate on paigaldatud, kinnitatakse paigalduskorpus seinale. Suurema augu puhul võib kasutada põhjaplaati.



Seade surutakse paigalduskorpusesse nii et ta jääks tihedalt vastu seina, eraldi ühendust välistoruga ei ole vaja. Elektriline ühendus teostatakse kas kruviliidesega või pistikuga.



Peenfilter puhastab õhku nii toa- kui ka õietolmust ja vahetatakse vähemalt kord aastas. Filtri vahetuseks võetakse seade seinalt ja filter vahetatakse seadme tagakülje kaudu.

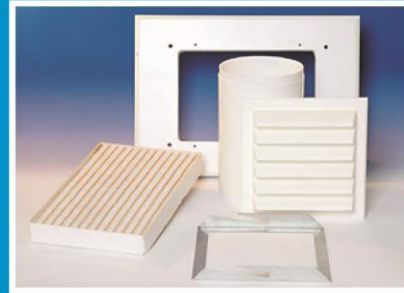

Paigalduseks vajaminevad materjalid: väliskate, värskõhu-toru, paigalduskorpus ja alusplaat.

Paigaldusjuhhis

Seade paigaldatakse kuiva ja sooja siseruumi. Seade paigaldatakse tavaliselt välisseina ülaossa, näiteks akna kõrvale. Kontrolli, et õhk saaks voolata toast ukseava või õhuresti kaudu välja. Värskõhutorule tehakse auk läbimõõduga 80...125mm. Avasse paigaldatav toru peab olema väikse kaldega väljapoole. Välisseinale pannakse väliskate. Värskõhu toru tihendatakse toapoolt. Kinnita paigalduskorpus seinale ja suru seade korpuse külge.

Kasutusjuhhis

Ühenda toitekaabel elektrivõrku. Kui toitejuhe on ühendatud, käivitub ventilaator valitud kiirusel. Toitekaabli on juhtpaneel. Lülitist "soojendus" võid lülitada õhusoojenduse sisse/välja. Lülitist "ventilaator" saab lülitada ventilaatori kiirust täiele või poolele kiirusele. Õhusoojendus hoitakse sees ainult juhtudel kui on tunda tuuletõmbust. Ventilaatori kiirus valitakse vastavalt vajadusele. Soojenduselemendile on vajalik retsirkulatsiooni reguleerimine. Lisades retsirkulatsiooni, säästetakse rohkem energiat.


Hooldus

Eemalda toitejuhe pistikupesast. Võta seade seinalt. Filter eemaldatakse tagantkaudu. Uus filter surutakse vastu tihendeid. Filter vahetatakse 1-2 korda aastas.


MOBAIR 2020

- õhuvool 12/10 dm³/s *
- soojendusvõimsus 20...900 W
- müratase 32/27dB(A)
- peenfilter F5 (F7)
- valgeks värvitud MDF-plaat korpus
- elektriühendus 4,0 A / 230 V
- 5m-ne toitejuhe, maanduseta pistik


* mõõdetud 10 Pa alarõhu juures

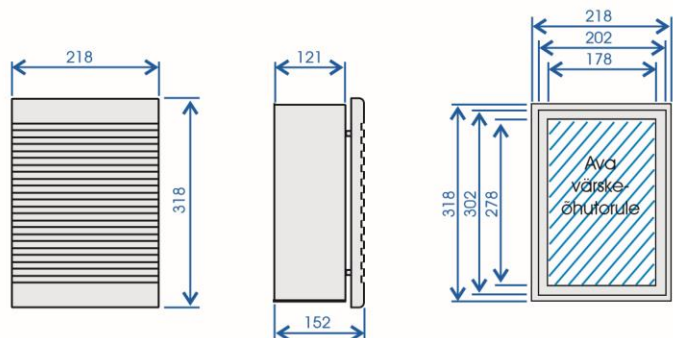

Teisi MOBAIR kaubamärki kandvaid tooteid



2010 soojendusega värskõhuklapp

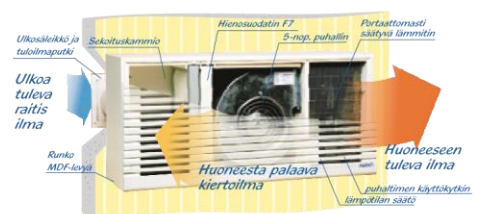

2075 sissepuhkeagregaat